



セレナニューオートバルブ

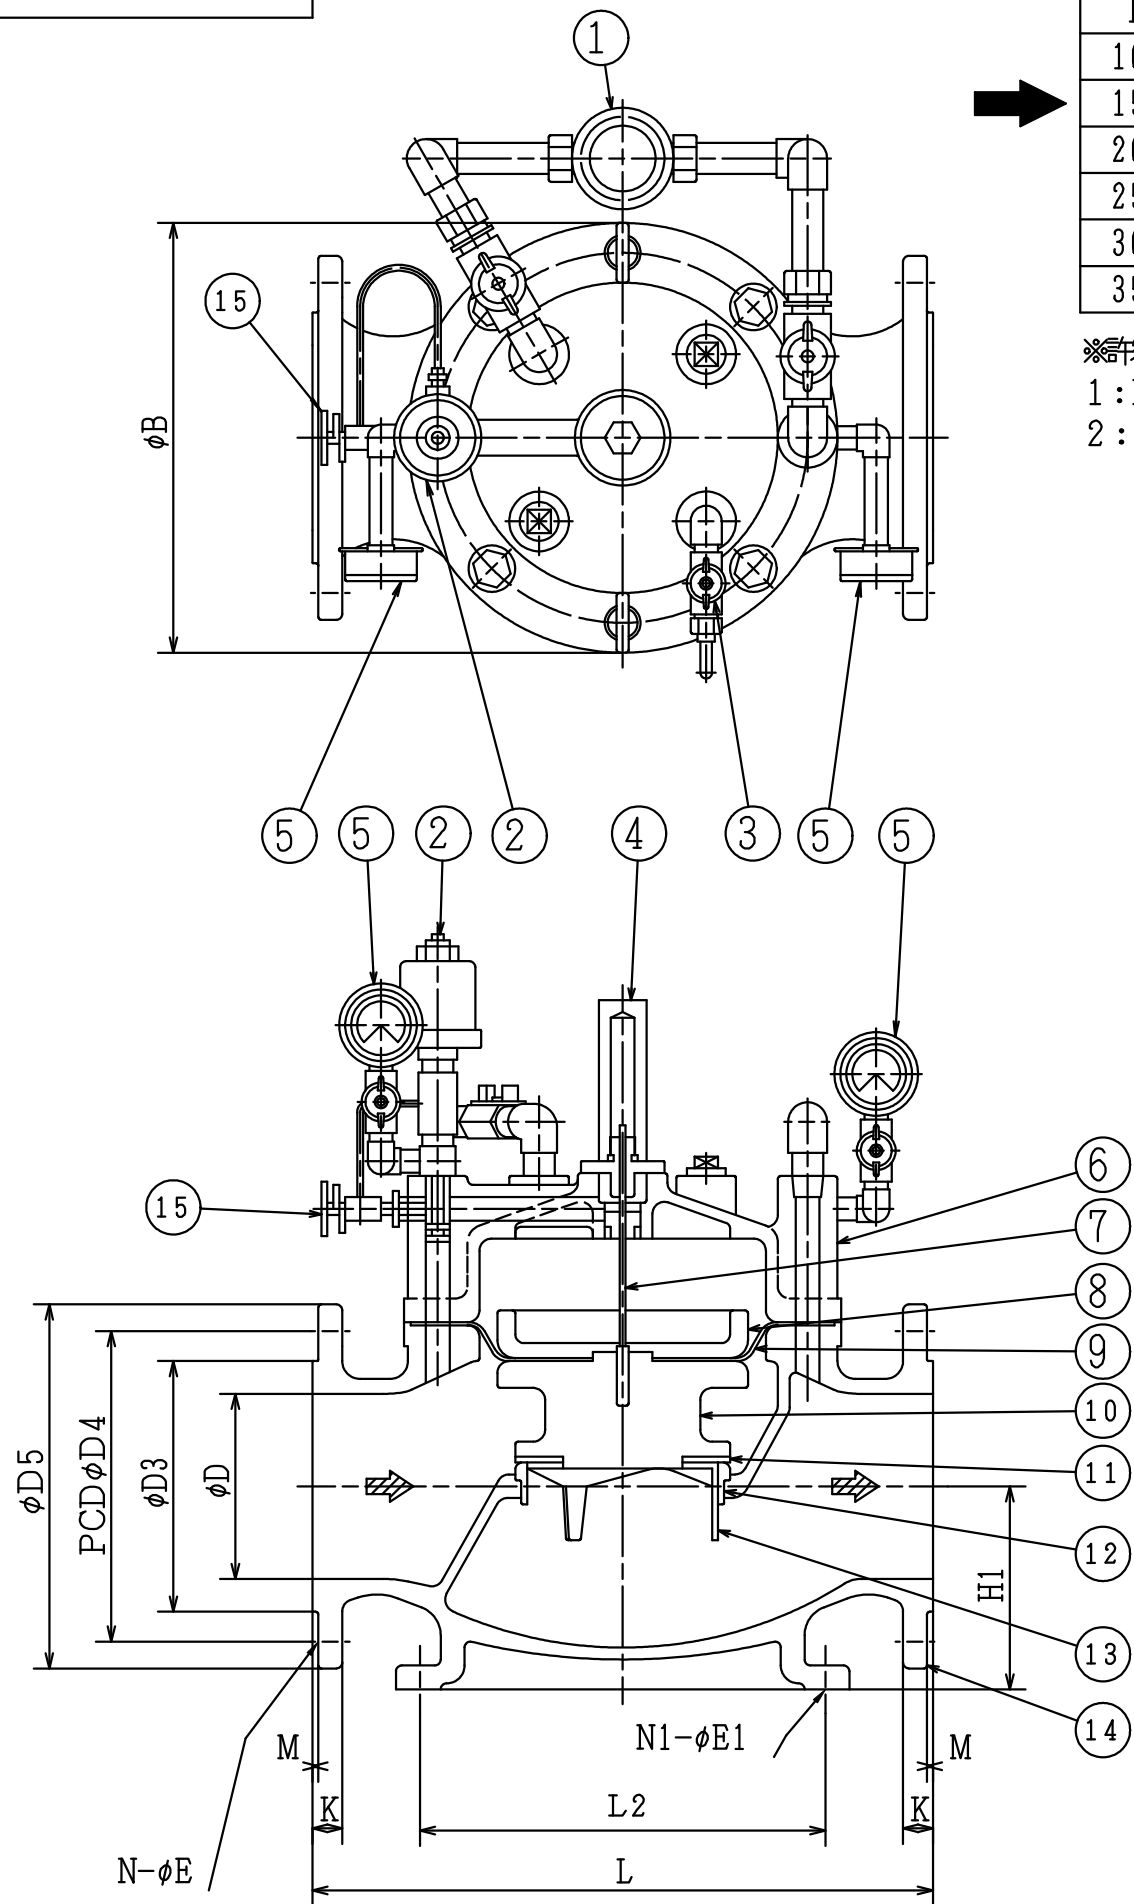

口径 D	フランジ規格 JISG5527 (7.5K) RF							ボルト 呼び	面 間 L	B	H1	L2	E1	N1	質 量 約 kg
	D3	D4	D5	K	M	E	N								
100	152	195	238	21	3	19	4	M16	400	265	130	240	12	2	87
150	204	247	290	22	3	19	6	M16	500	345	163	314	15	2	156
200	256	299	342	23	3	19	8	M16	600	430	195	396	15	2	240
250	308	360	410	24	3	23	8	M20	700	515	228	480	19	2	352
300	362	414	464	25	3	23	10	M20	800	617	260	580	19	4	475
350	414	472	530	26	3	25	10	M22	900	696	293	650	23	4	655

※許容差について
1 : D部の許容差は水道機工社内基準とする。
2 : D3・D4・D5・K・M・E部の寸法及び許容差はJISG5527 (7.5K) RF規格による。

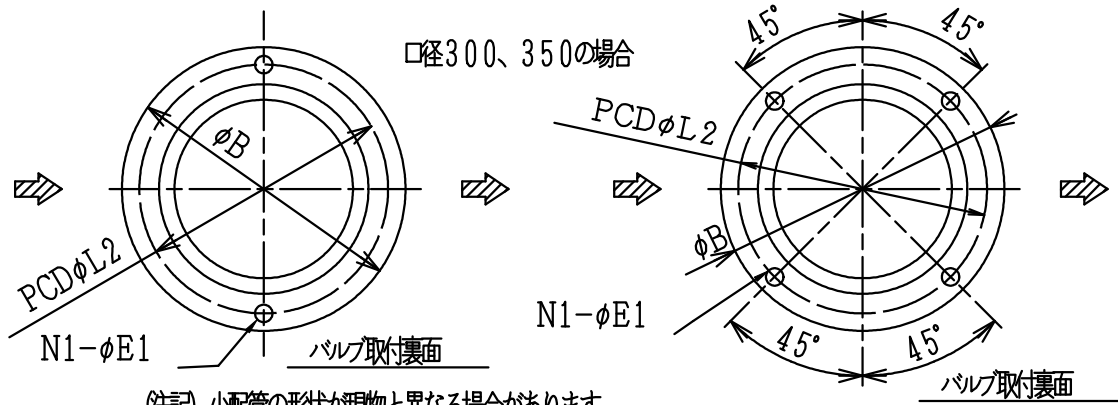

(注記) 小配管の形状が現物と異なる場合があります。

※	15	ニードルバルブ	C3771/SUS	1	
	14	ボディ	FCD400	1	
※	13	Vポート	CAC406	1	
	12	ライナー	SUS304	1	
※	11	シートパッキン	硬質塩ビ	1	
	10	弁 体	FCD400	1	
※	9	ダイヤフラム	EPDM	1	
	8	ダイヤフラム押え	FCD400	1	
	7	比例スピードパイロット	SUS630	1	
	6	カバー	FCD400	1	
※	5	圧力計		2	
	4	キャップ	SUS304	1	
	3	エア抜きバルブ	C3771	1	
※	2	フィルター	CAC406	1	フィルター内ろ過材
※	1	パイロットバルブ	CAC406/SUS	1	PR型

部番	品 名	材 質	個数	備 考
JO				
来歴	△2000.10.31仕様変更 △2001.7.57仕様変更 △2002.5.16仕様変更 △2010.3.04仕様変更	客先 場所		五泉市上下水道局 殿 五泉市 大蒲原 地内
認可	審査	担当	担当	図名 二次圧力調整弁PR-10型 250A (7.5K) 図番 VR3-2190-002S
				尺 度 1 NOT A3

※=今回交換部品